
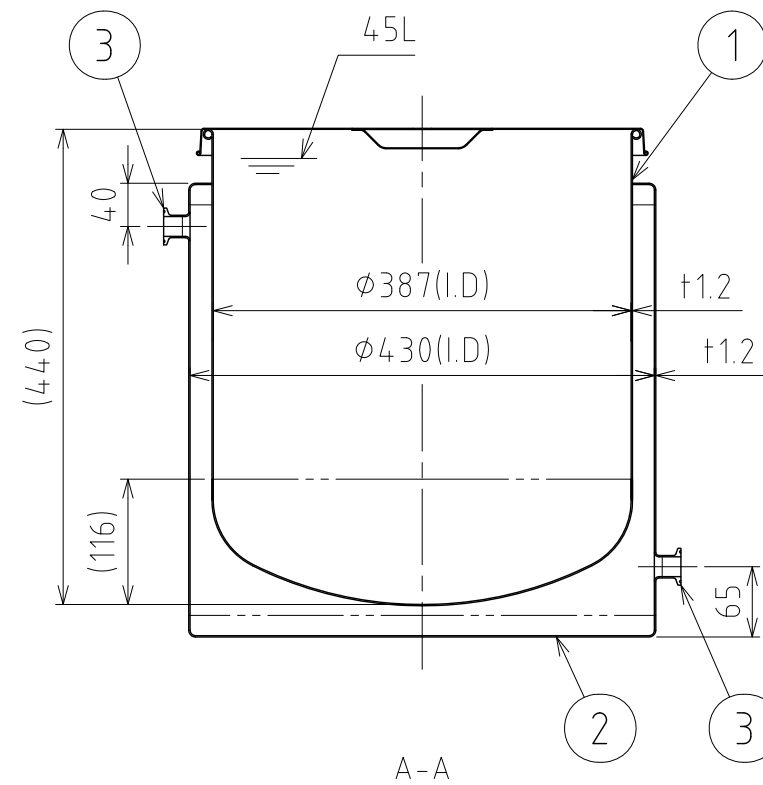
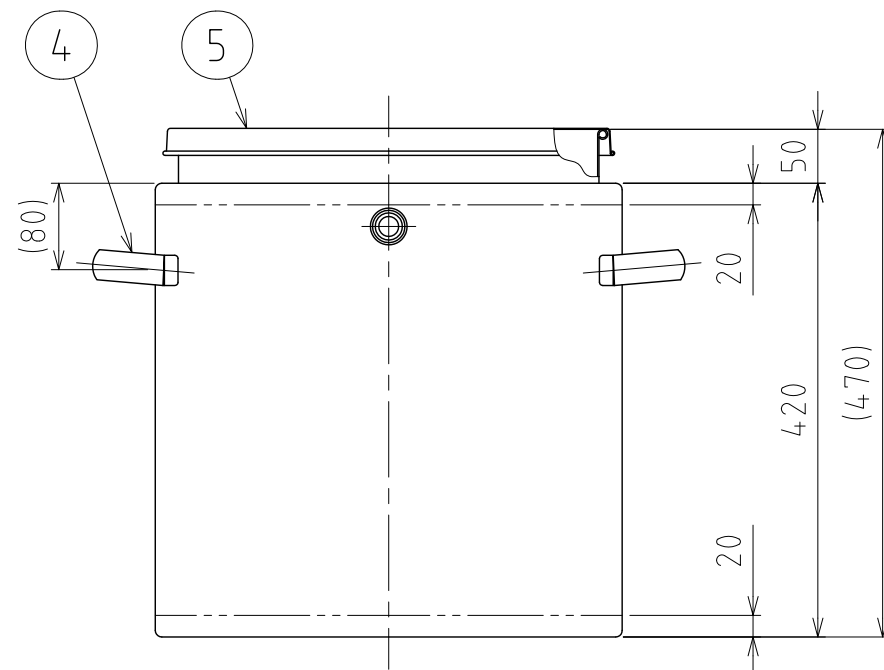


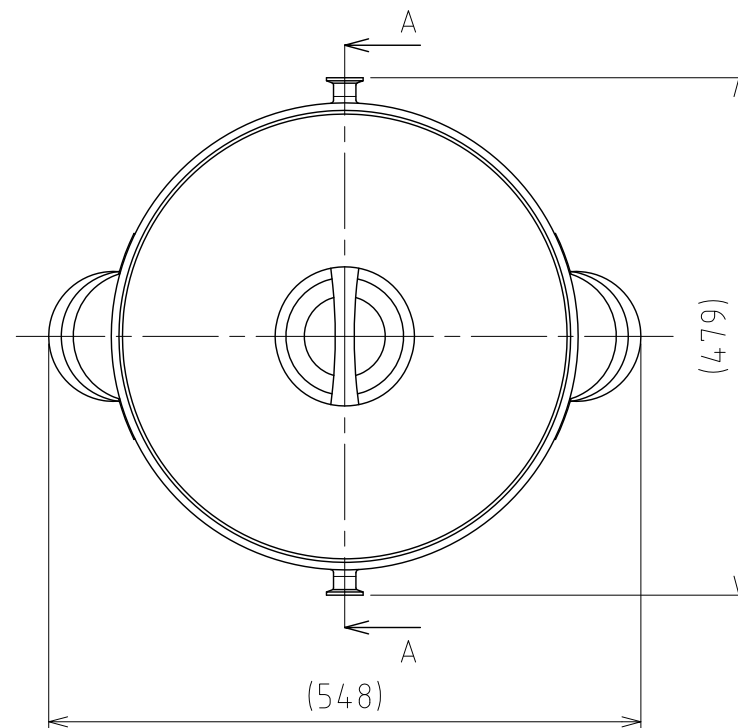


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R350×R66.8	SUS304	1	鏡板：4-005045
2	ジャケット		SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D.)L17.3	SUS316L	2	4-005203
4	取っ手	L	SUS304	2	
5	ストック蓋	S-39 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 45L
ジャケット 約17.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

3

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型鏡板容器 DTSJ-ST-39						
-	2016/03/31								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-040404-0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:7		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								