
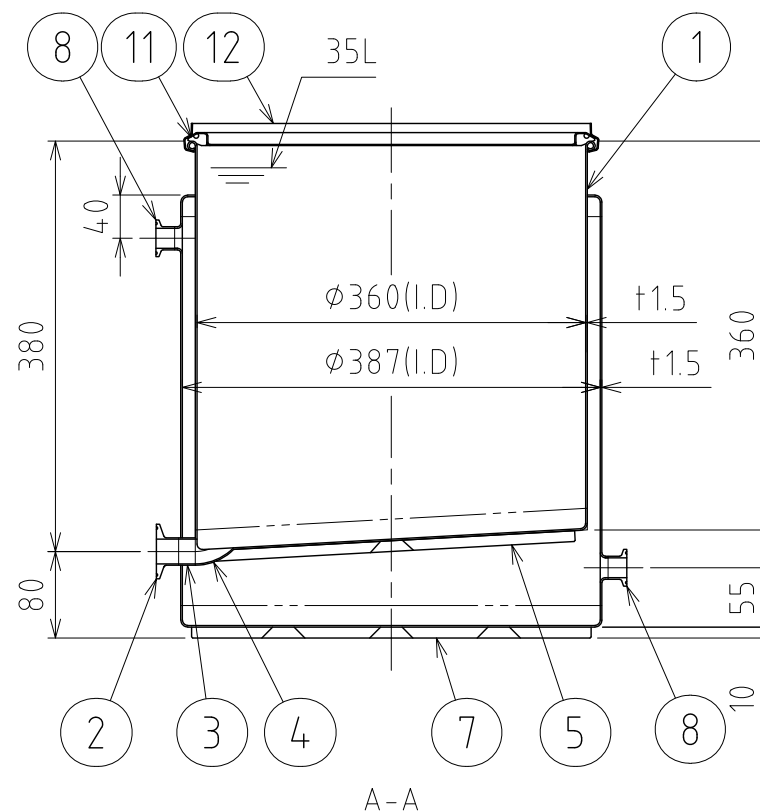
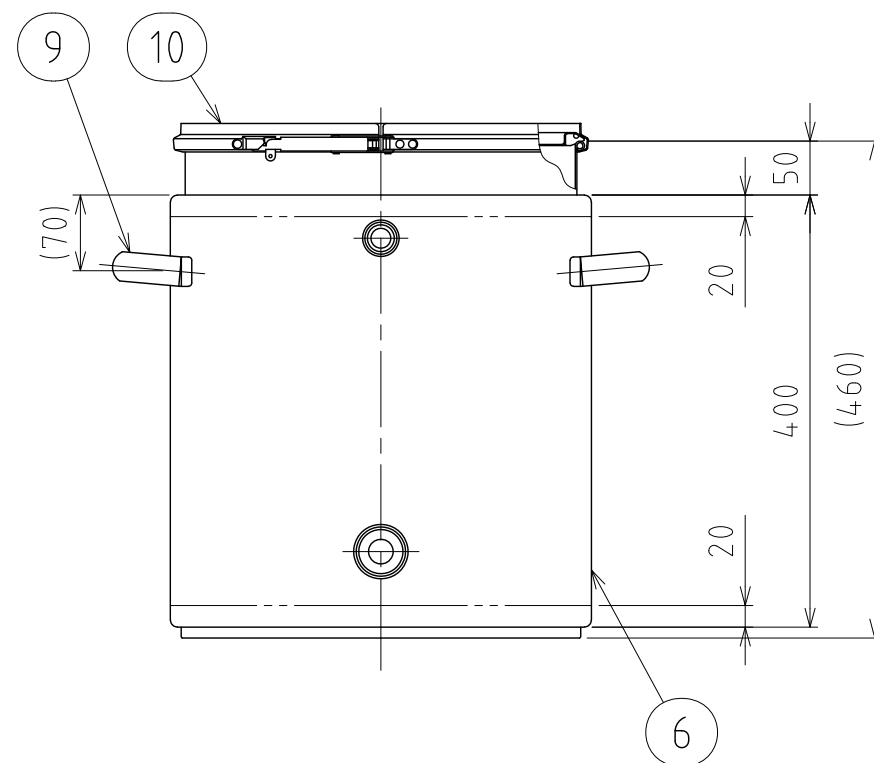


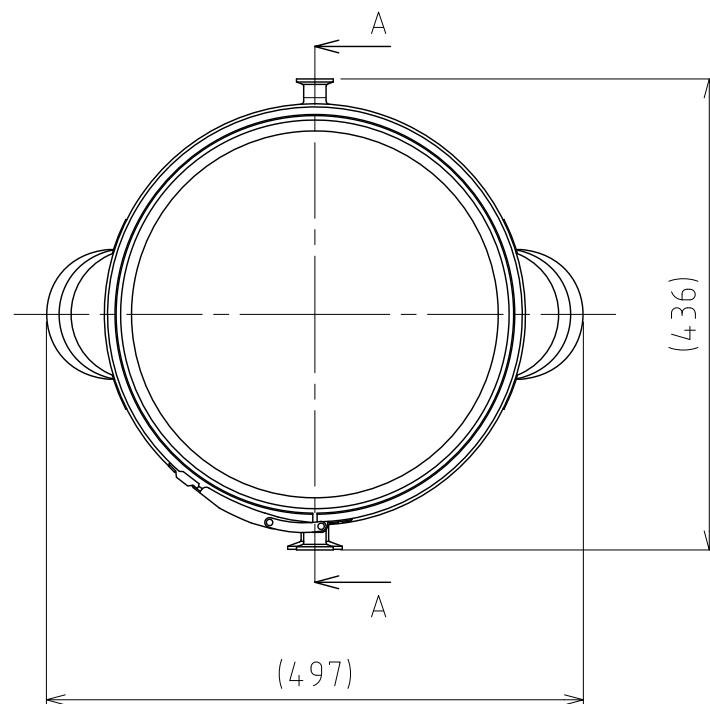

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) × L15.5	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ340×t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板 (B)	φ370×t10	SUS304	1	3-000000-0
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
9	取っ手	M	SUS304	2	
10	レバーバンド	B-36	SUS304	1	
11	ガスケット	LP-36	シリコンゴム	1	
12	密閉蓋	L-36 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 35L

ジャケット 約13.7L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨


取っ手の取付は、スポット溶接

補強板(A)(B)の取付は外周断続溶接、丸穴部全周溶接

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

DESIGN	DATE
–	2024/06/01
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型スロープ容器 KTPJ-CTL-36		
DWG NO.	3-041521-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			