
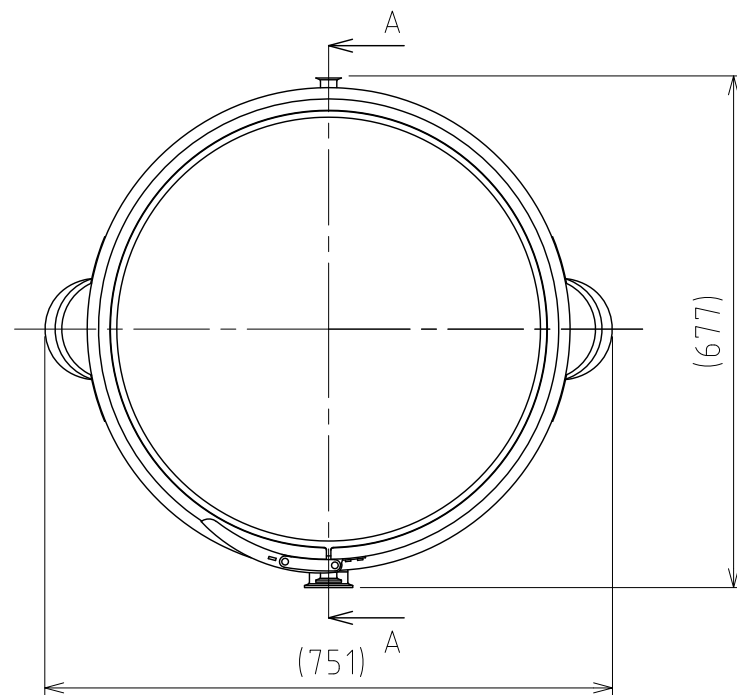
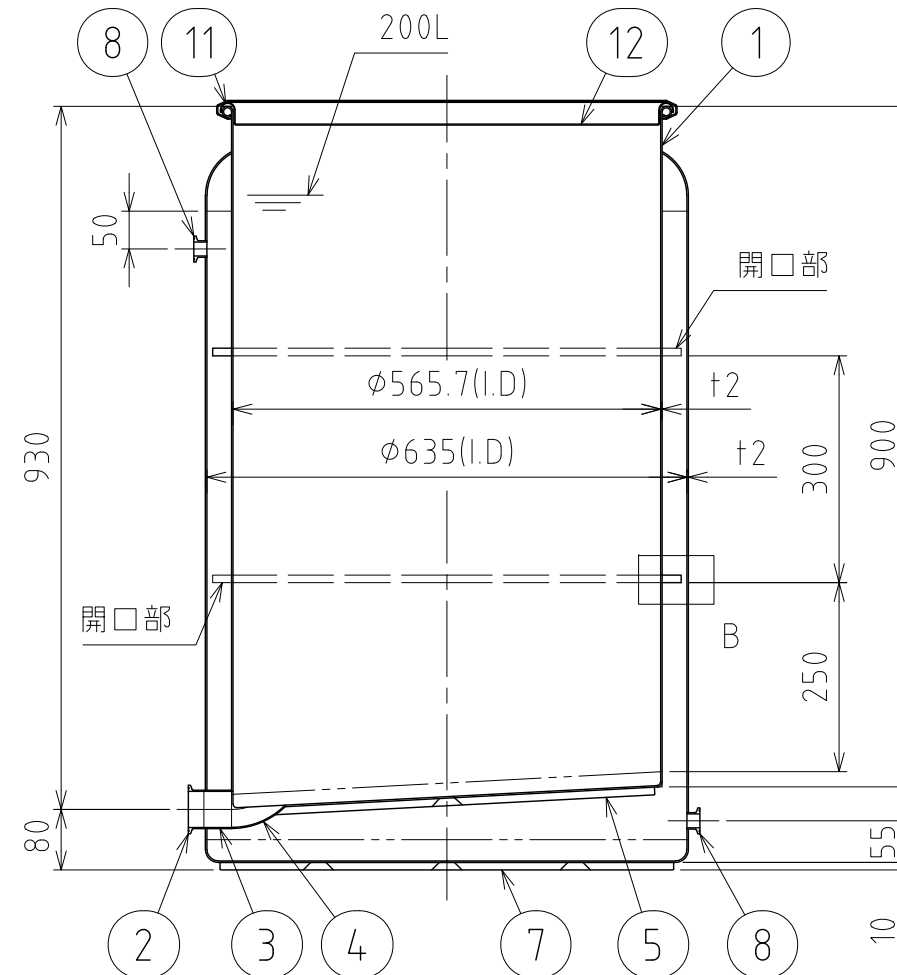


B部詳細 S=1:3

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S φ47.8(I.D) × L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
5	補強板(A)	φ550×t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板(B)	φ600×t10	SUS304	1	3-000000-0
8	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
9	取っ手	L	SUS304	2	
10	レバーバンド	B-565	SUS304	1	
11	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
12	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

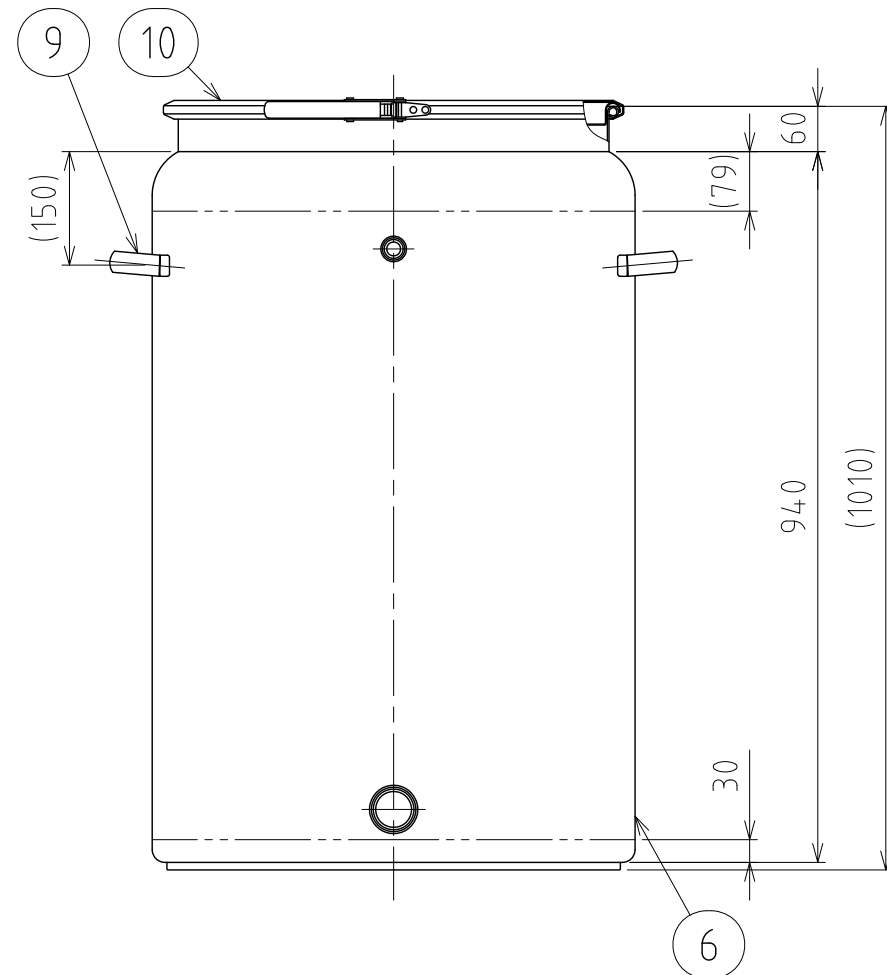

A-A

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約73.7L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用するこ

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

補強板(A)(B)の取付は外周断続溶接、丸穴部全周溶接

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型スロープ容器 KTPJ-CTL-565H		
DWG NO.	3-041527-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			