
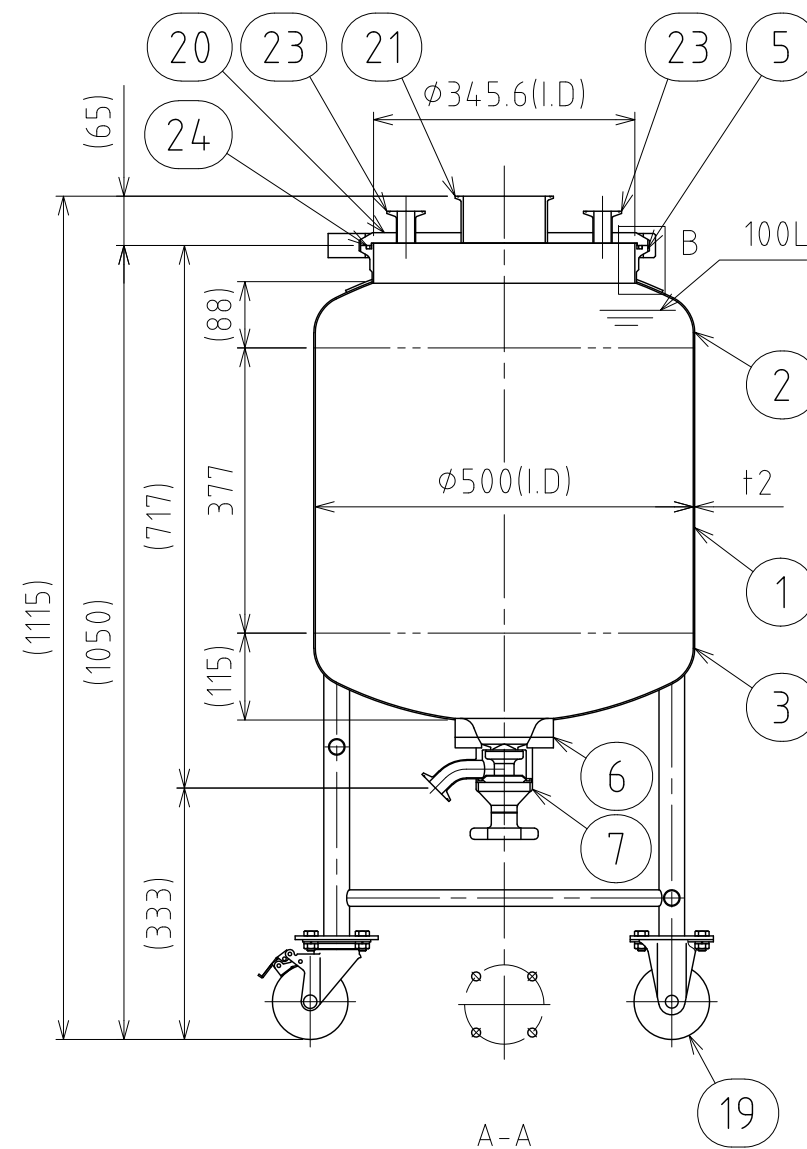
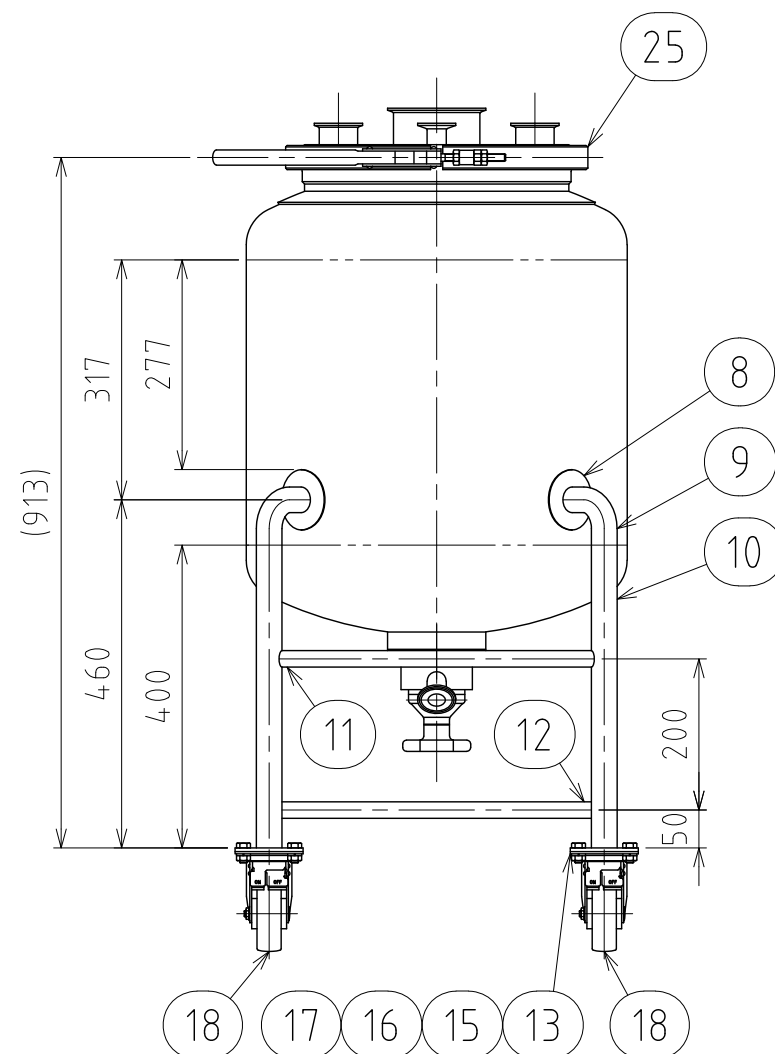
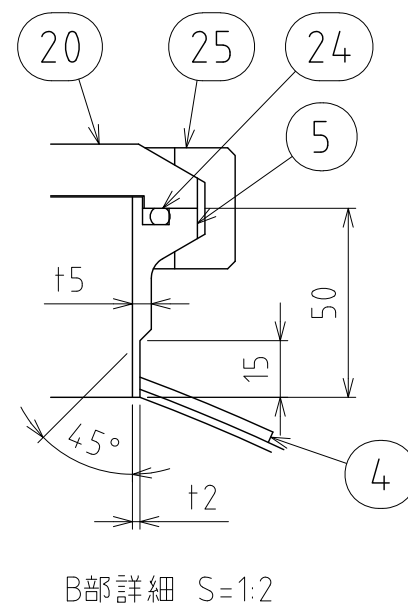


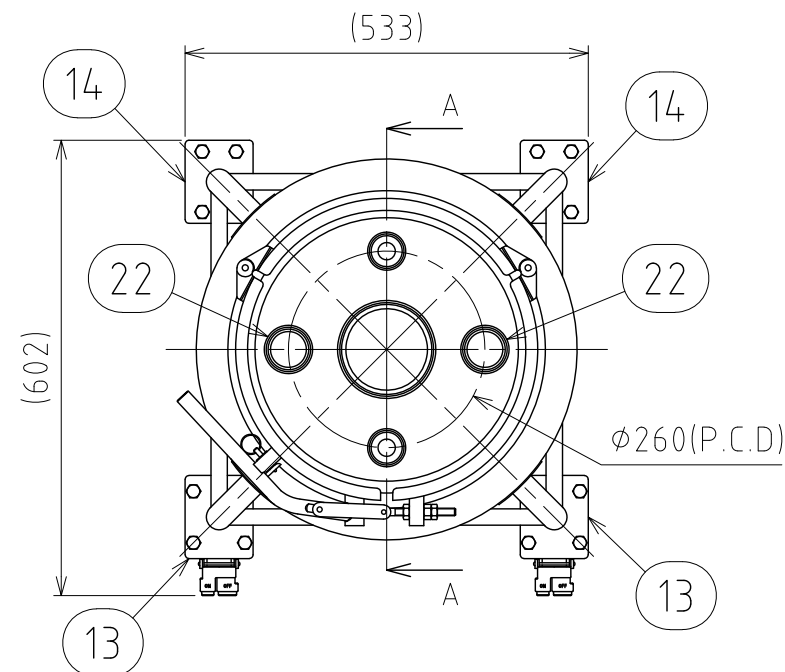

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R500× R50/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R500× R50/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 420(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	350A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	350A-30fo
6	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
7	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
8	アテ板	φ 80× t1.5	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ 34× t2× H77	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ 34× t2× L400	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ 21.7× t1× L418	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ 21.7× t1× L418	SUS304	3	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
15	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/樹脂車	2	
19	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/樹脂車	2	
20	ヘルールキャップ	350A 30° Oリング型	SUS304	1	350A-30bfm
21	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ 108.3(I.D) L62	SUS304	1	
22	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
23	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ 23(I.D) L42	SUS304	2	
24	Oリング	AS568B #383	シリコンゴム	1	
25	クランプバンド	KL-350A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：100L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 326kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底バルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ		
-	2024/06/01		PVM-B-500-100ノフランジ型		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092401A-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				

