

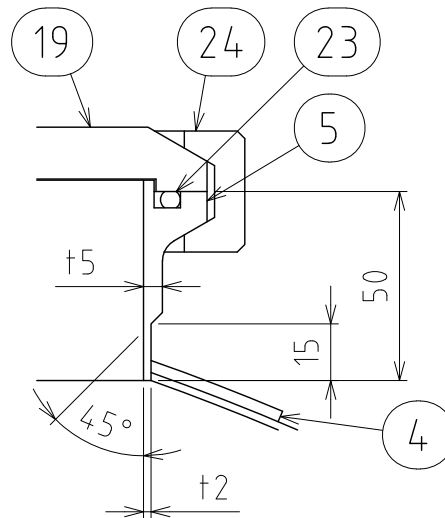
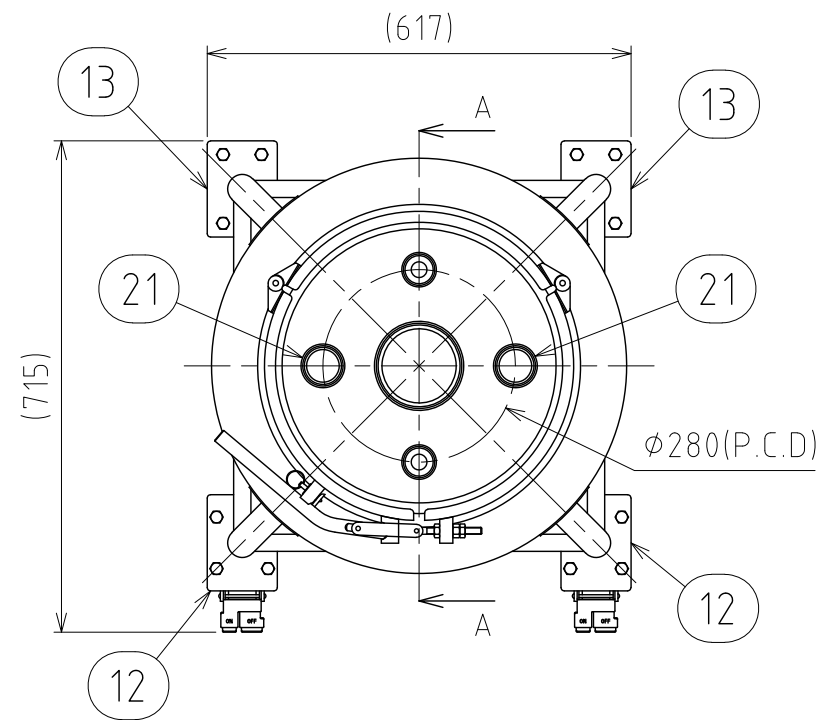


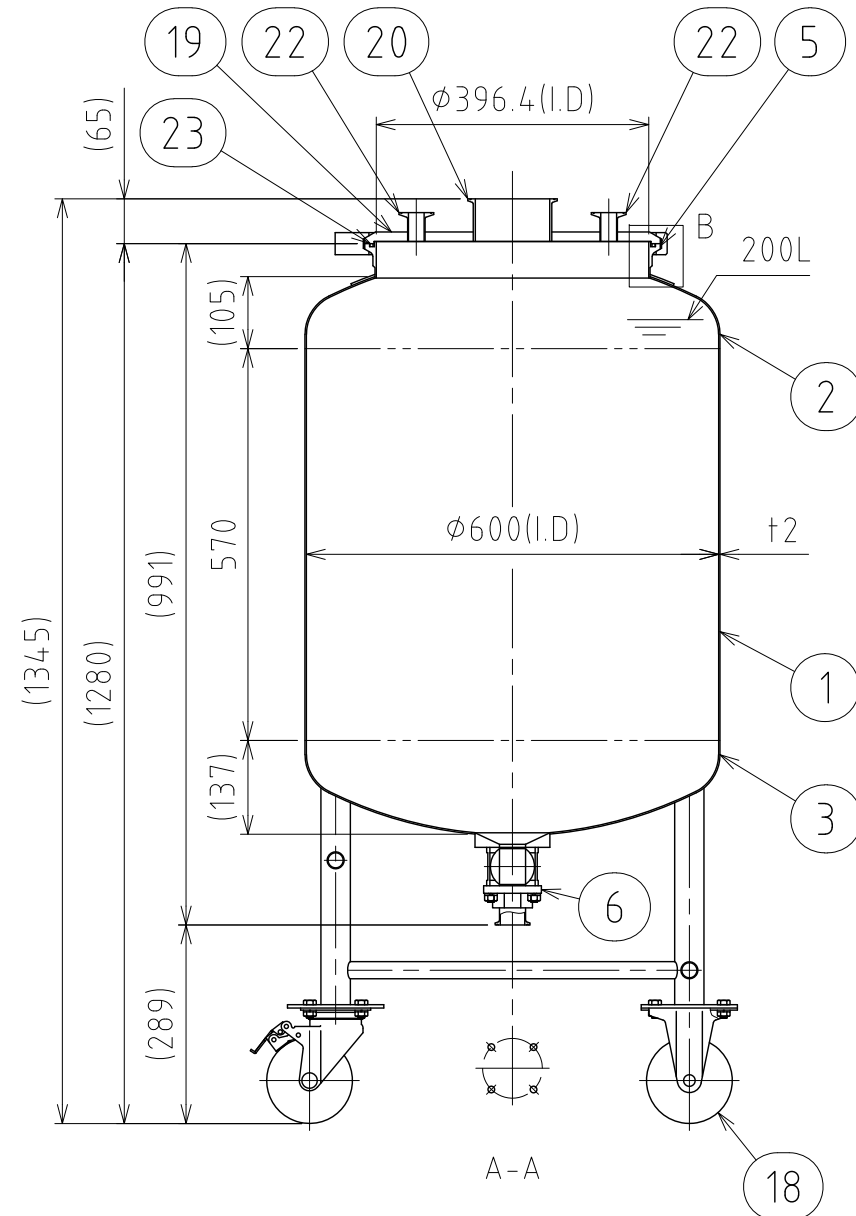

B部詳細 S=1:2

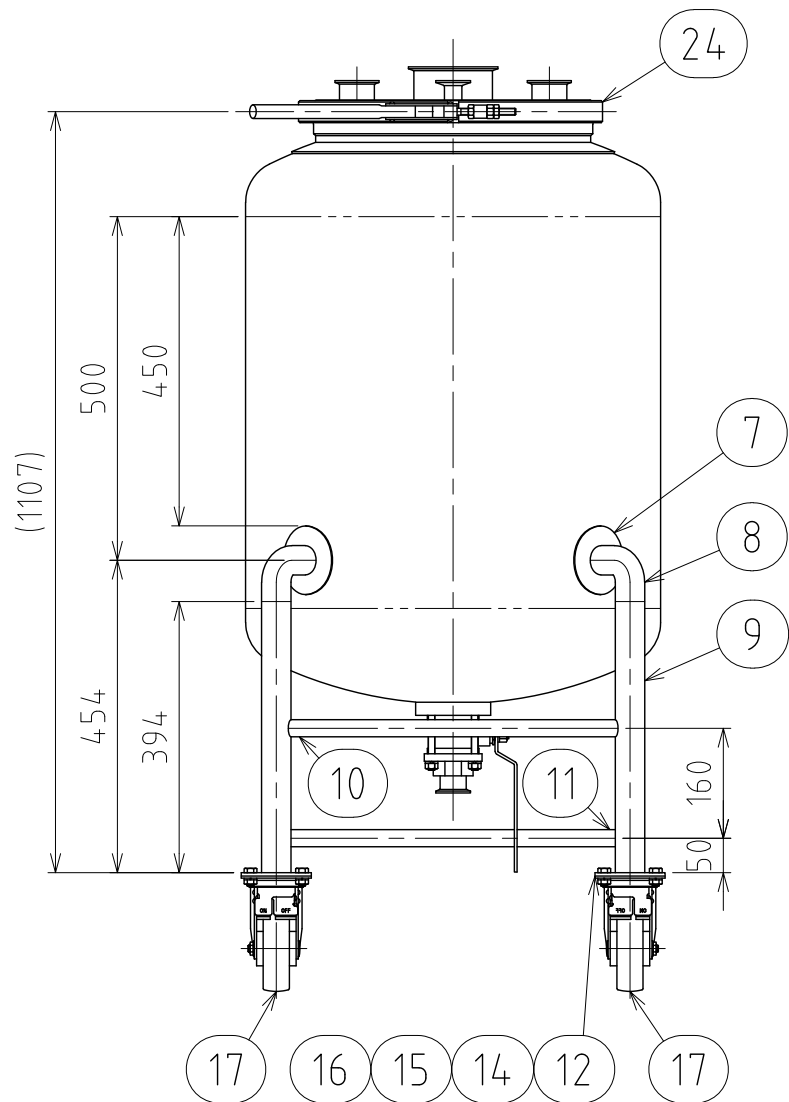

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R600× R60/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R600× R60/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 470(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	400A-30fo
6	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S/φ 109	SUS316	1	3-006317
7	アテ板	φ 100× t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ 42.7× t2× H81.4	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ 42.7× t2× L394	SUS304	4	
10	補強パイプ (A) 上段	φ 25× t1.5× L481	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ 25× t1.5× L481	SUS304	3	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
14	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
18	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
19	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	400A-30bfm
20	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-400A/高圧型	SUS304	1	

注記

有効容量：200L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底ボールバルブ		
-	2024/06/01		P V M - B V - 6 0 0 - 2 0 0		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 5 0 3 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE				
-	-	SANKO ASTEC INC.			