

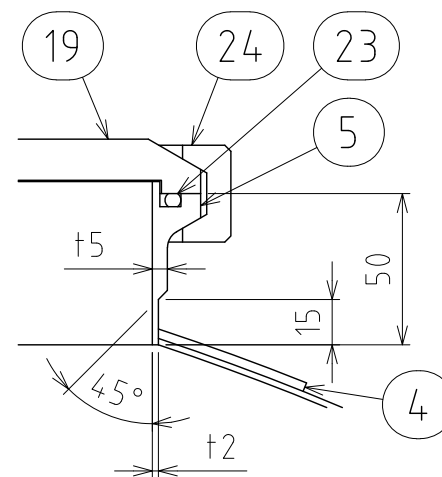
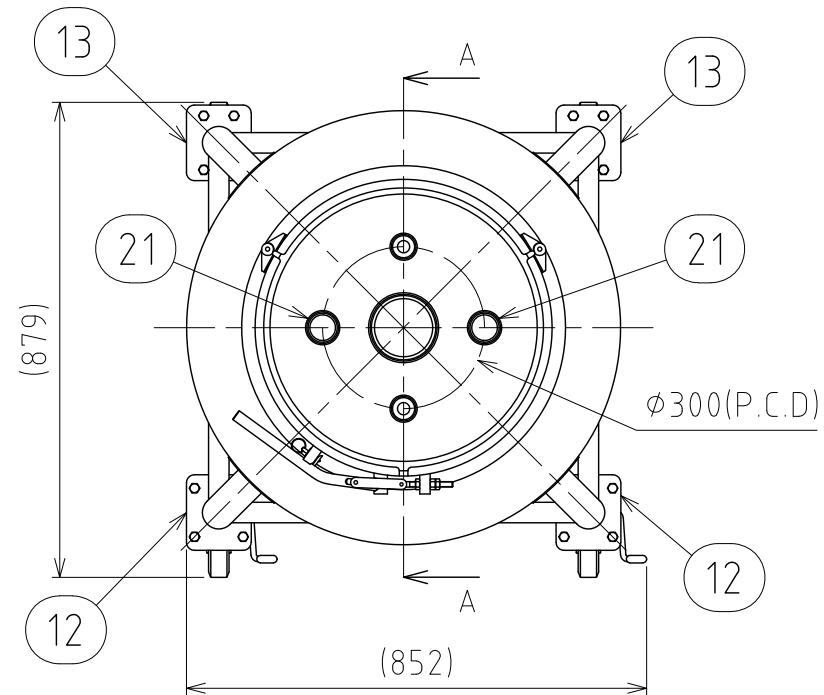


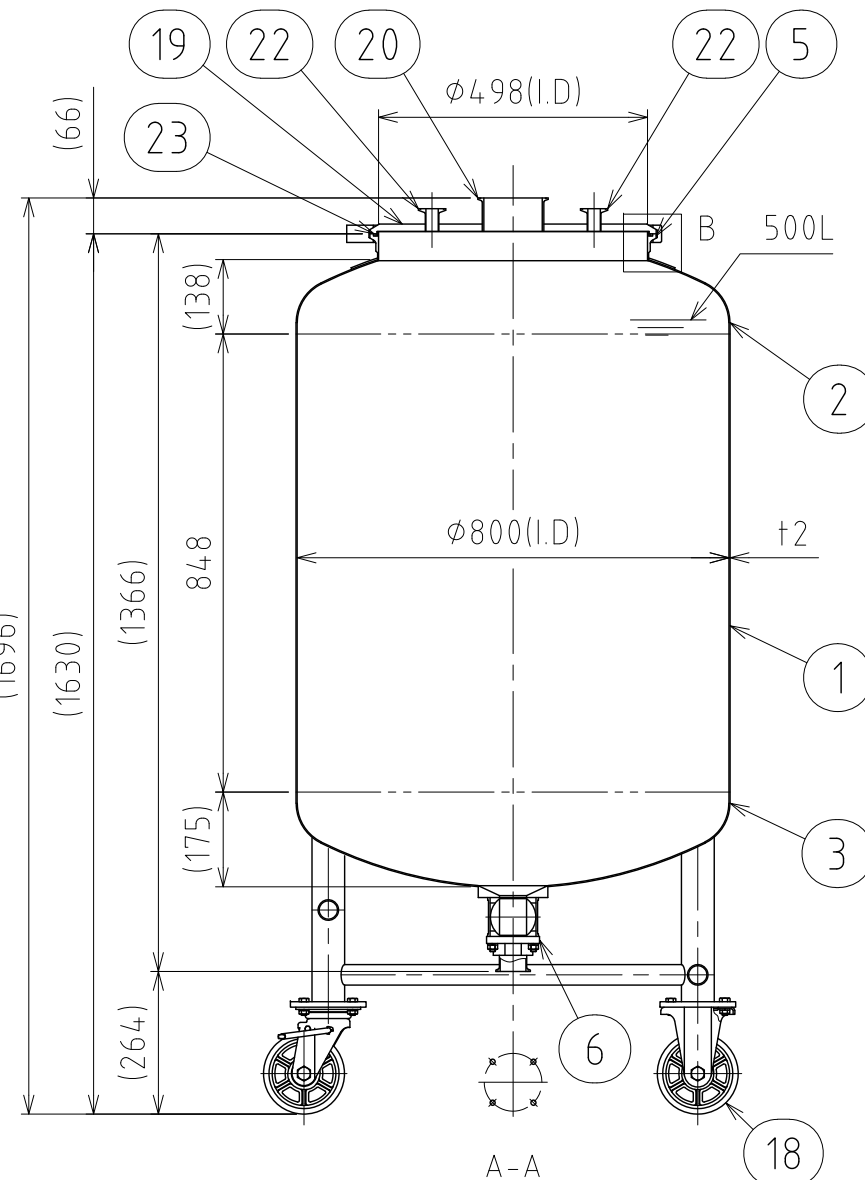

B部詳細 S=1:2.5

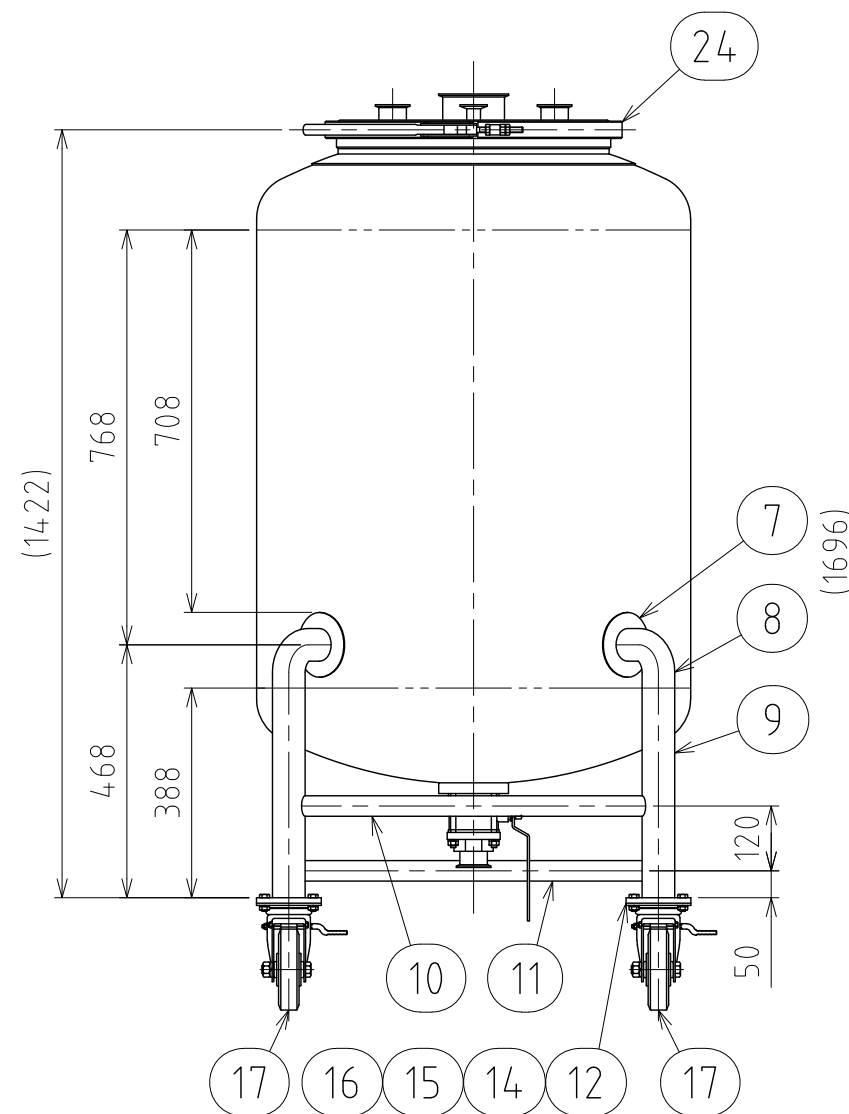

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R800×R80/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R800×R80/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ600(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール(A)	500A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	500A-30fo
6	タンク底ボールバルブ	TVCX-50/ISO 2S/φ129	SUS316	1	3-006318
7	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ60.5×t2×L388	SUS304	4	
10	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L638	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L638	SUS304	3	
12	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
13	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
14	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	ヘルールキャップ	500A 30° Oリング型	SUS304	1	500A-30bfm
20	ヘルール(B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール(C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール(D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #389	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-500A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：500L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨


二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 816kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器 P V M - B V - 8 0 0 - 5 0 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 5 0 7 - 0		
SCALE	1:14	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			