
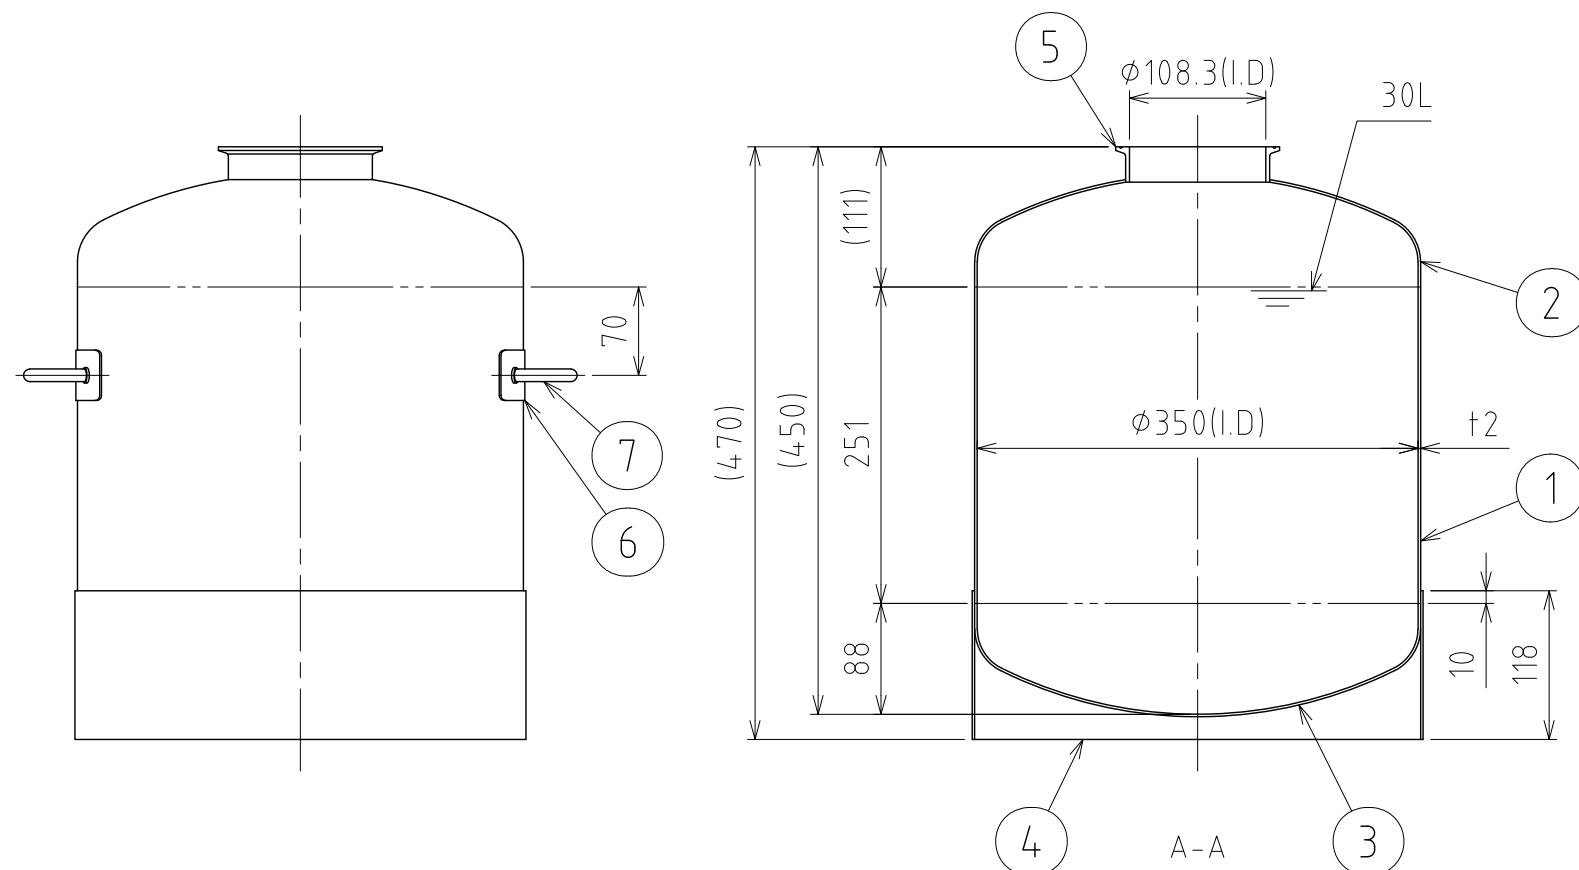
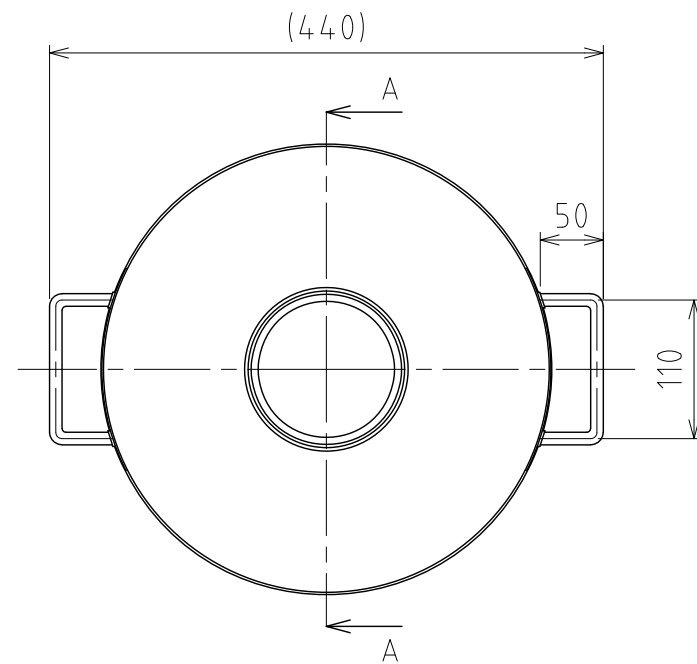


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
3	下鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
4	袴	↑2	SUS304	1	
5	ヘルール	4.5S(100A) 20°L28	SUS304	1	
6	アテ板	40× 160× ↑1.2/R4	SUS304	2	
7	サニタリー取っ手	φ 10丸棒	SUS304	2	



注記
有効容量：30L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 袴の本体への取付は、全周溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	加圧容器／シングルポート PVC-35-30		
-	2025/09/30				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092601-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				